


Poul la Cour Museet
Benævnelse og anvendelse af rum
Kolde og opvarmede rum

Den 17.12.2017

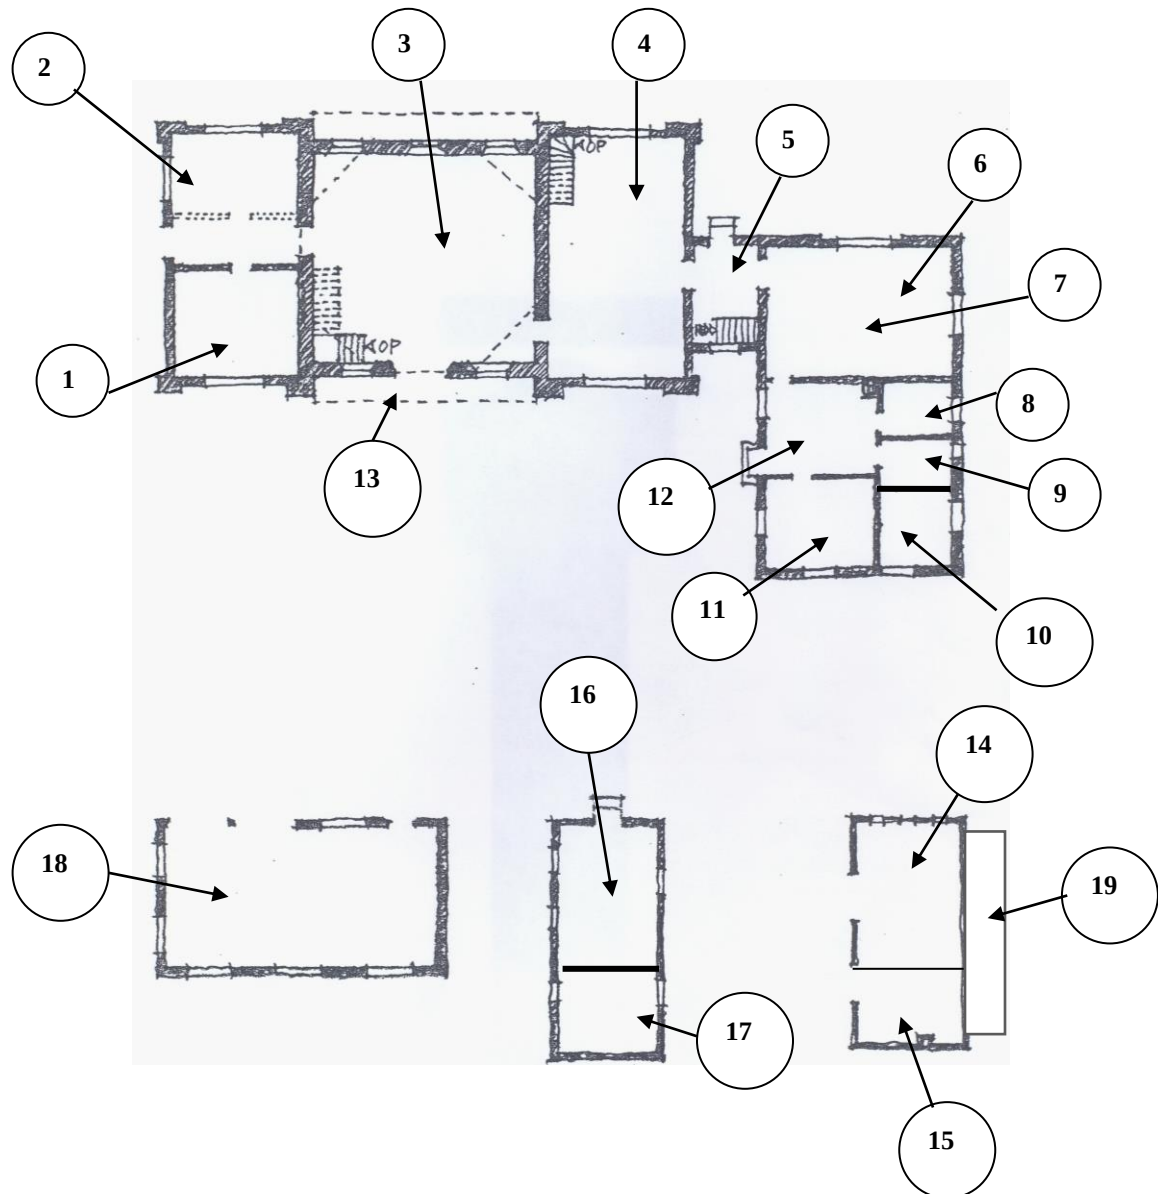

Tegningen er ikke målbar

Nr.	Rumnavn	Anvendelse	Mål i m	M ²	Varmt/koldt
1	Poul la Cours kontor.	Udstilling	4,25 x 5,00	21,25	Varmt
2	Assistentrummet	Udstilling og forsøg	4,85 x 5,00	24,25	Varmt
3	Maskinhal	Forsøg	7,83 x 7,83	61,30	Varmt
4	Maskinværksted	Forsøg	5,00 x 9,20	46,00	Varmt
5	Mellemgang	Gang + kældernedgang	3,41 x 4,82	21,26	Kold
6	Skolestue	Undervisning/møder	4,82 x 6,82	32,87	Varmt
7	Batterikælder	Udstilling	4,85 x 6,80	32,98	Kold
8	Toilet/bad	Badeværelse	2,03 x 2,65	5,38	Varmt
9	Kulrum	Værksted/depot	2,30 x 2,65	6,10	Kold
10	Kulrum	Arkiv	2,17 x 2,57	5,58	Kold
11	Møllersvendes rum	Kontor/køkken	3,30 x 3,90	12,87	Varmt
12	Fyrrum	Fyrrum/entre	3,45 x 3,90	13,46	Varmt
13	Møllerummet	Mødelokale		44,60	Varmt
14	Stald	Forsøgsrum	3,42 x 6,70	22,91	Varmt
15	Smedje	Haveværktøj	2,00 x 3,52	7,04	Kold
16	Depot	Værksted	3,60 x 5,35	19,26	Varmt
17	Depot	Værksted	3,60 x 2,90	11,44	Varmt
18	Garage	Udstilling	5,30 x 10,10	53,53	Varmt
19	Halvtag	Materialer, grove			Kold
					I alt

Alle rummål og arealer et indvendige rummål

BBR- ejermeddelelsen angiver følgende bygningsarealer:

Bygning 1 (Hovedbygningen)

- Bebygget areal 291 M²
- Samlet bygningsareal 345 M²

Bygning 2 (Udstilling)

- Bebygget areal 61 M²

Bygning 3 (Formentlig rum nr. 16 og 17)

- Bebygget areal 36 M²

Bygning 4 (Formentlig rum 14 og 15)

- Bebygget areal 36 M²

Den forventede nødvendige effekt til fjernvarmeindføringen er 50 kW.

For at indbygge en vis reserve vil dog være ønskeligt med mulighed for at kunne trække op til 65 kW. Den endelige størrelse vil selvfølgelig afhænge af hvilke rørdimensioner I bruger

Det årlige energiforbrug har hidtil være 40.000 kWh. Ved stigende aktiviteter og ved ønske om en større konfort vil dette tal være stigende.